


การตรวจสอบคุณภาพน้ำ อุณหภูมิ บริโภค ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครบทั้ง๖หมู่บ้าน
การตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา ด้วยเครื่องมือภาคสนามอย่างง่าย

๑.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๑ บ้านพวงมาลัย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม



ตัวอย่างน้ำประปาของแต่ละหมู่บ้าน

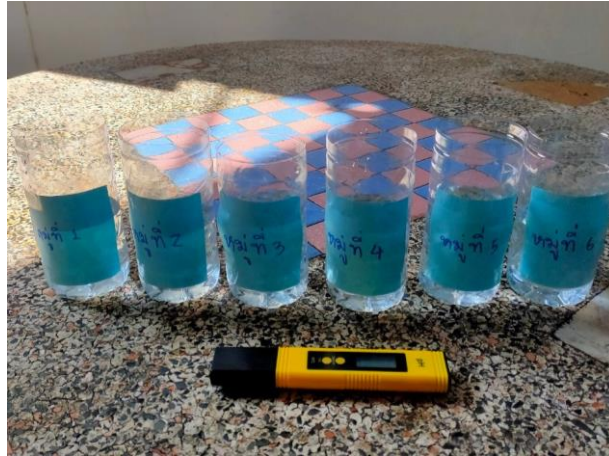

กรดต่าง (PH) ไม่เกิน ๕.๐-๙.๐
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ๗.๗๒

๒.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๒ บ้านคังลมทวน ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม



กรดต่าง (PH) ไม่เกิน ๕.๐-๙.๐
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ๗.๔๒

๓.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๓ บ้านท้ายหาด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม




กรดต่าง (PH) ไม่เกิน ๕.๐-๙.๐
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ๗.๑๕

๔.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๔ บ้านบางแสนน้อย ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม



กรดต่าง (PH) ไม่เกิน ๕.๐-๙.๐
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ๖.๙๘

๕.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๕ บ้านบางหัวกรด ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม

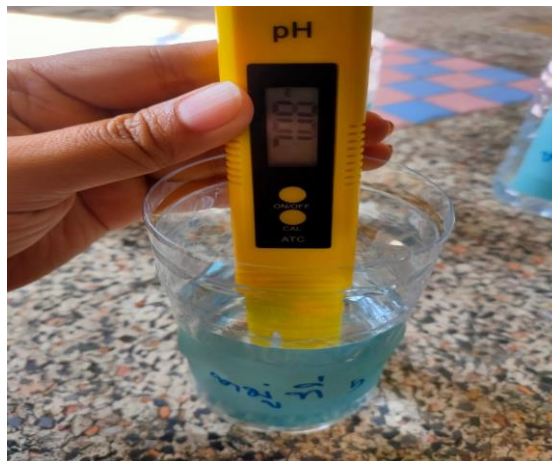

กรดต่าง (PH) ไม่เกิน ๕.๐-๙.๐
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ๗.๐๘

๖.ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปา หมู่ที่ ๖ บ้านบางแสม ตำบลท้ายหาด อำเภอเมืองฯ จังหวัดสมุทรสงคราม



กรดต่าง (PH) ไม่เกิน ๕.๐-๙.๐
ผลการวิเคราะห์ที่ได้ ๗.๑๐